

子洲县供水有限公司水质检测报告

样品受理编号：2025Y029

样品名称	子洲县供水有限公司管网水		采样日期	2025年8月11日	
检验日期	2025年8月11日		报告日期	2025年8月12日	
检 测 结 果					
序号	项目名称	单位	标准限值	检测值	备注
1	浑浊度	NTU	1	0.92	
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	
3	色度	度	15	0	
4	游离氯	mg/L	≥0.05	0.12	
5	菌落总数	CFU/mL	100	19	
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	
结论	本样品所检测常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022中的标准限值。				
备注					

检测人：
张芳
郭
万利利

科室负责人：郭利、检测单位（盖章）：
子洲县供水有限公司水质检测中心
6108310041769

子洲县供水有限公司水质检测报告

样品受理编号：2025Y030

样品名称	子洲县供水有限公司出厂水			采样日期	2025年8月25日
检验日期	2025年8月25日			报告日期	2025年8月26日
检 测 结 果					
序号	项目名称	单位	标准限值	检测值	备注
1	pH	/	6.5≤pH≤8.5	8.03	
2	浑浊度	NTU	1	0.89	
3	肉眼可见物	/	无	无	
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	
5	色度	度	15	0	
6	氯化物	mg/L	250	206	
7	溶解性总固体	mg/L	1000	910	
8	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.30	
9	铁	mg/L	0.3	0.01	
10	锰	mg/L	0.1	0.003	
11	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	326	
12	硫酸盐	mg/L	250	180	
13	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10	0.60	
14	六价铬	mg/L	0.05	0.04	
15	氨 (以N计)	mg/L	0.5	0.16	
16	亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	1	0.003	
17	氟化物	mg/L	1.0	0.87	
18	游离氯	mg/L	≥0.3且≤2.0	0.95	
19	菌落总数	CFU/mL	100	4	
20	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	
21	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	
结论	本样品所检测常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022中的标准限值。				
备注					

检测人：
姜 磊
万 刚

科室负责人：郭 顺




子洲县供水有限公司水质检测报告

样品受理编号：2025Y031

样品名称	子洲县供水有限公司管网水		采样日期	2025年8月27日	
检验日期	2025年8月27日		报告日期	2025年8月28日	
检 测 结 果					
序号	项目名称	单位	标准限值	检测值	备注
1	浑浊度	NTU	1	0.90	
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	
3	色度	度	15	0	
4	游离氯	mg/L	≥0.05	0.16	
5	菌落总数	CFU/mL	100	26	
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	
结论	本样品所检测常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022中的标准限值。				
备注					

检测人：
马芳
郭
万利

科室负责人：郭

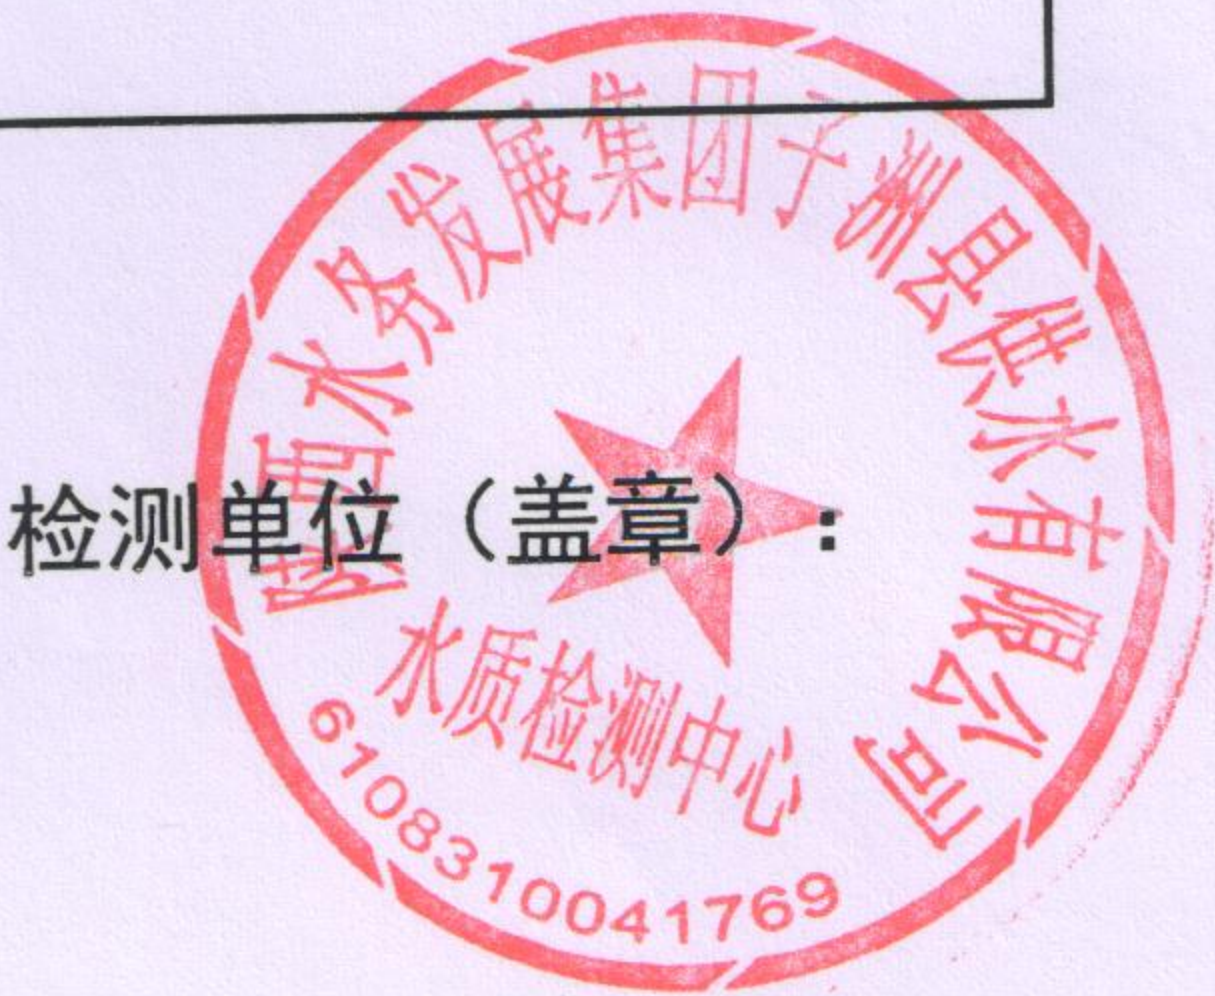

子洲县供水有限公司水质检测报告

样品受理编号：2025Y032

样品名称		子洲县供水有限公司末梢水		采样日期	2025年8月27日
检验日期		2025年8月27日		报告日期	2025年8月28日
检 测 结 果					
序号	项目名称	单位	标准限值	检测值	备注
1	pH	/	6.5≤pH≤8.5	8.06	
2	浑浊度	NTU	1	0.86	
3	肉眼可见物	/	无	无	
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	
5	色度	度	15	0	
6	氯化物	mg/L	250	118	
7	溶解性总固体	mg/L	1000	526	
8	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	1.33	
9	铁	mg/L	0.3	0.01	
10	锰	mg/L	0.1	0.002	
11	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	154	
12	硫酸盐	mg/L	250	103	
13	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10	0.74	
14	六价铬	mg/L	0.05	0.04	
15	氨 (以N计)	mg/L	0.5	0.14	
16	亚硝酸盐 (以N计)	mg/L	1	0.004	
17	氟化物	mg/L	1	0.75	
18	游离氯	mg/L	≥0.05	0.11	
19	菌落总数	CFU/mL	100	37	
20	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	
21	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	
结论	本样品所检测常规指标结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022中的标准限值。				
备注					

检测人：

邵 磊
万利利

科室负责人：

郭 琳

检测单位（盖章）：

